




2017135040Z

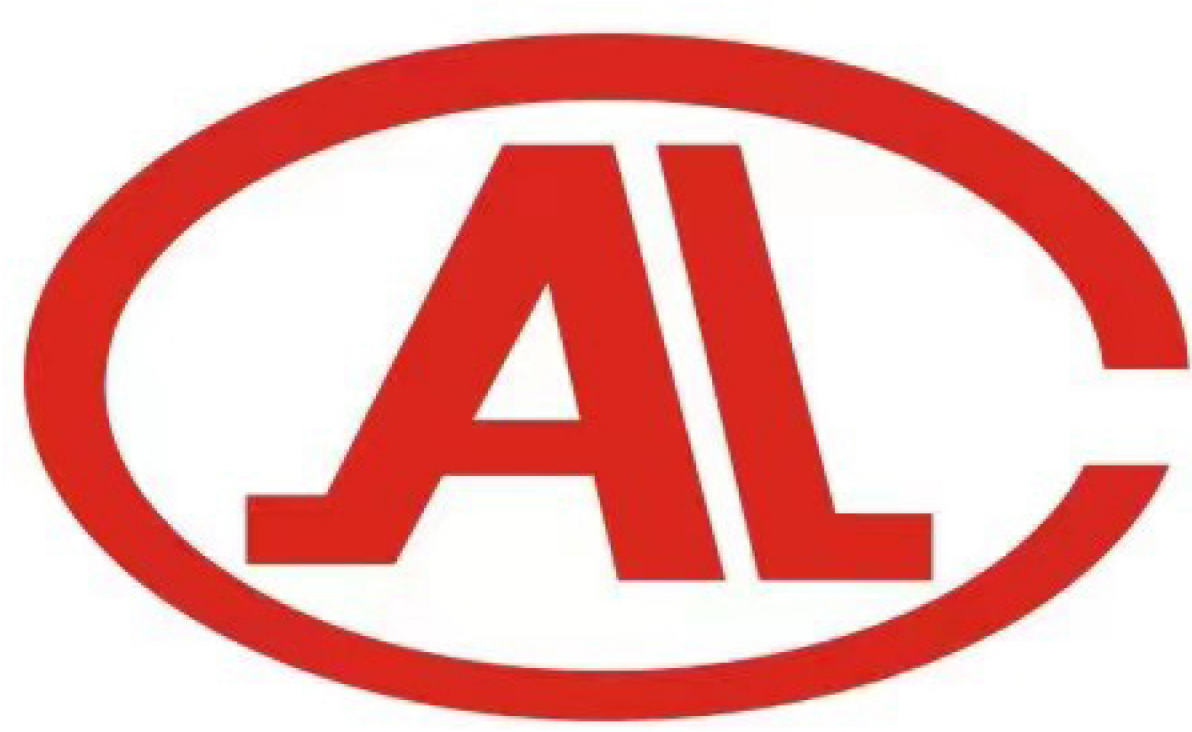

2017闽质监验字048号

检 验 报 告

INSPECTION REPORT

NO:(2025) Sn2462

样品名称/型号

Name of sample/Type:

龙头

委托单位

Consigner:

佛山汇梦厨卫有限公司

受检单位

Supplier:

佛山汇梦厨卫有限公司

报告日期

Date:

二0二五年八月十八日

检验单位

Laboratory:

福建省水暖消防产品质量检测中心



地址 (Add): 福建省南安市成功街科技商贸大厦B幢 (郑成功塑像往泉州方向800米)

电话 (Tel): 0595-86393780 传真 (Fax): 0595-86381463 邮政编码 (Post Code): 362300

网址 (Website): www.nazj.com

电子信箱 (E-mail): snxfjczx@sina.com

福建省水暖消防产品质量检测中心

检验报告

检验专用章

编号：（2025）Sn2462

第 1 页 共 2 页

任务来源

闽质监监检（2017）第6231号文

检验性质

省定期检验

☐ ☒	名称	佛山汇梦厨卫有限公司			样品名称	龙头
	地址	佛山市禅城区石湾镇 澜石水暖阀门工业区F排1座6号			商 标	奥斯洁
	电话	0595-86317560	邮编	362300	型 号	/
	传真	0595-86317570	电 子 邮 箱	/	规 格 等 级	合格品
					出厂编号	/
					生产日期	2025-07
生产单位		佛山汇梦厨卫有限公司				
抽样	日期	2025-08-16			抽样单位	福建省水暖消防产品质量检测中心
	地点	成品仓库			抽样基数	50只
	方法	随机			抽样数量	4只
概况	数量	4只			接收日期	2025-08-16
	说明	完 好				
检 依	验 据	JC/T931-2003 龙头				
检 结	验 果	详见第2页				
检 结	验 论	所检项目符合JC/T931-2003标准要求				
说 明						
检验日期		2025-08-20				

批准：

瑜孙印亚

审定：

黄田护SX-01

校核：

王甫鑫SX-02

编制：

曾庆语SX-06

注：复印报告未重新加盖本中心“检验报告专用章”无效。

福建省水暖消防产品质量监督检测中心

检 验 报 告

编号：（2025）Sn2462

第 2 页 共 2 页

检测结果

检 测 项 目		技 术 要 求		检 测 结 果					单 项 判 定
				1	2	3	4	5	
水 压 试 验	密 封 性	在规定的试验压力下，各密封面及各连接部位均不出现渗漏	0.6MPa	无渗漏	—	—	—	—	合格
			0.06MPa	无渗漏	—	—	—	—	合格
	强 度	试验压力0.9MPa，保压时间30s，不变形、不渗漏		无变形 无渗漏	—	—	—	—	合格
性 能 试 验	冲 洗 时 间 (s)	试验压力0.06—0.10MPa，冲洗时间1—5s		3.5	—	—	——		合格
	冲 洗 量 (L/s)	工作压力0.06—0.10MPa，冲洗量1.0—1.4		1.25	—	—	——		合格
螺 纹 精 度		符合GB3289规定 Rp1"	进 水 口	符合	—	—	——		合格
			出 水 口	——					——

检验日期: 2025-08-20

以下空白